

Energibesparelse

Eksisterende forhold	Tykkelse på tilføjet indvendig efterisolering	
	50 mm isolering	75 mm isolering
Uisoleret 300 mm beton	Energibesparelse i kWh/m ² pr. år	
Over terræn	211	224
Under terræn	107	117

Eksisterende forhold	Tykkelse på tilføjet indvendig efterisolering	
	50 mm isolering	75 mm isolering
Uisoleret 300 mm letklinkerbeton	Energibesparelse i kWh/m ² pr. år	
Over terræn	36	42
Under terræn	27	33

Eksisterende forhold	Tykkelse på tilføjet indvendig efterisolering	
	50 mm isolering	75 mm isolering
Uisoleret 300 mm massivt murværk	Energibesparelse i kWh/m ² pr. år	
Over terræn	121	132
Under terræn	70	78

Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/m K. Det antages, at kælderen er opvarmet til 20 °C.

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.

(højest for nye kedler)

CO₂-udledning for forskellige opvarmningsformer:

- Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
- Fyringsolie: 0,265 kg CO₂ pr. kWh
- Fjernvarme: 0,137 kg CO₂ pr. kWh
- El: 0,567 kg CO₂ pr. kWh

Eksempel på energibesparelse

Forudsætninger	På 75 m ² kældervæg af 300 mm beton efterisoleres indvendigt med 50 mm isolering, og der afsluttes med en væg i letklinkerbeton, som pudses. Ca. 1/3 del af kældervæggens areal er over terræn, mens de resterende 2/3 er under terræn. Naturgaspris: 8 kr. pr. m ³ . Gasfyret er nyt og kondenserende.	
Årlig energibesparelse kWh/m²	Over terræn Under terræn	211 kWh/m ² 107 kWh/m ²
Årlig energibesparelse kWh		211 kWh/m ² x 1/3 x 75 m ² = 5.275 kWh 107 kWh/m ² x 2/3 x 75 m ² = 5.350 kWh 10.625 kWh
Årlig energibesparelse m³ naturgas		10.625 kWh / 11 kWh/m ³ = 966 m ³
Årlig økonomisk besparelse kr.		8 kr./m ³ x 966 m ³ = 7.728 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg		0,205 kg/kWh x 10.625 kWh = 2.178 kg

Udførelse

Det er en forudsætning for udførelsen af efterisoleringen, at kældervæggen ikke har nogen tegn på fugt eller skimmelsvamp. Desuden skal der være et omfangsdræn, der fungerer, og der skal være fyldt op med drænende fyld omkring kælderen.

En indvendig efterisolering af en kældervæg må af hensyn til fugt og skimmel ikke indeholde nogen organiske materialer. En indvendig efterisolering optager plads i rummet, men gør det samtidig mere anvendeligt. Selvom isoleringstykkelsen er lille, giver det en relativt stor energibesparelse

Radiatorer nedtages, og evt. nødvendig ændring af rørføring udføres før opsætning af isolering. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger af rørene.

Det samme gælder el-installationer, hvor der ikke må forekomme skjulte kablesamlinger.

Indersiden af kældervæggen afrensnes for maling, tapet og andet organisk materiale, så væggen fremstår rå i enten beton, letklinkerbeton eller mursten. Det gøres af to grunde:

- for at fjerne organisk materiale, som kan danne grobund for svamp og skimmel, hvis der er tilstrækkeligt fugtigt
- for at fjerne damptætte lag, der kan medføre kondensdannelse og dermed skabe gode levevilkår for svamp og skimmel

Isoleringen skal enten fuldklæbes eller på anden måde tilpasses, så den slutter helt tæt til den afrensede kældervæg, for at der ikke kan ske luftcirkulation mellem væg og isolering.


Afslutningen på indersiden af isoleringen består af enten en væg i 50 mm letbeton, hvor overfladen afsluttes med puds og en diffusionsåben overfladebehandling, eller en uorganisk plade på et stålskelet. Dvs. aldrig gipsplader. Stålskelettet skal holdes fri af væggen - fx med 10-20 mm kuldebrosisolering. Den uorganiske plade enten pudses eller spartles med et uorganisk materiale, før en diffusionsåben overfladebehandling påføres.

Eventuelle radiatorrør føres synligt fra loft og lodret ned ad væggene.


Der bør ikke indbygges el-installationer i den isolerede væg, dvs. at kabler føres synligt til stikdåser placeret på indersiden af letbetonvæggen. Hvis husejeren ønsker indbyggede stikkontakter, bør de indbygges i skillevæggene mod andre kælderrum i stedet for i den efterisolerede kældervæg.

Eventuelle udeluftventiler bibeholdes og forlænges til indvendig side af den isolerede væg.

Kældervæg ved vindue med plade

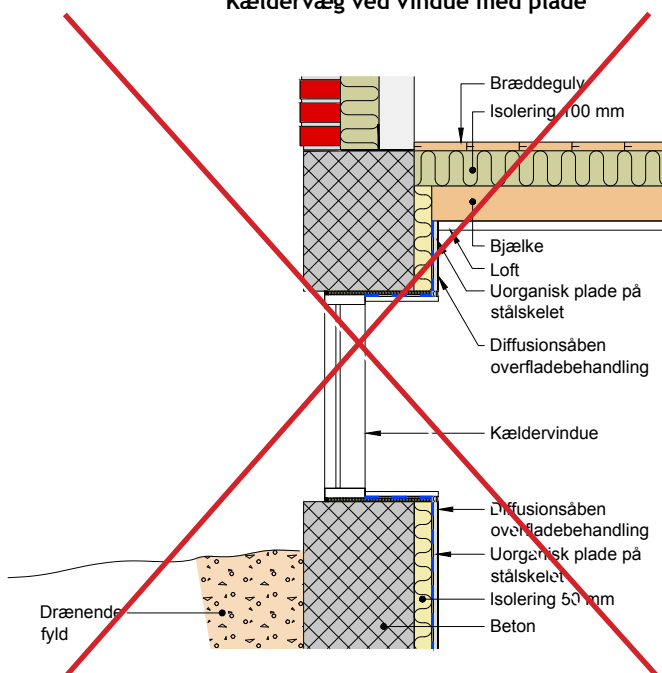

Kældervæg ved kældergulv med plade

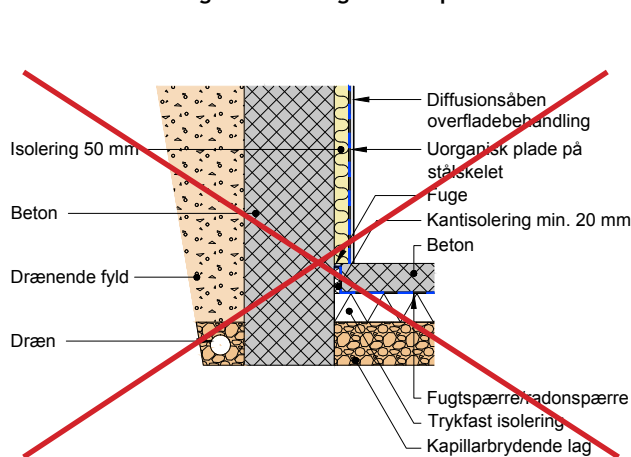

Tjekliste

Undersøg	Spørgsmål	Svar	Løsning
Sætningsskader/revner	Er der nyere sætningsskader eller revnedannelser?	Ja [] Nej []	Hvis ja: se 1
Fugt i kældervæggen	Er kældervæggen fugtig?	Ja [] Nej []	Hvis ja: se 2
Fungerende dræn	Er der et fungerende dræn?	Ja [] Nej []	Hvis nej: se 3
Indvendig overflade af eksisterende kældervæg	Er indvendig overflade af kældervæggen total fri for maling, tapet og andet organisk materiale?	Ja [] Nej []	Hvis nej: se 4
El-installationer	Er der el-installationer i kældervæggen?	Ja [] Nej []	Hvis ja: se 5
Udeluftventiler	Er der udeluftventiler i kældervæggen?	Ja [] Nej []	Hvis ja: se 6
Varmeinstallationer	Er der radiatorer og rør for disse på kældervæggen?	Ja [] Nej []	Hvis ja: se 7
Ventilation	Er husejeren klar over, hvordan man lugter korrekt ud i kælderen?	Ja [] Nej []	Hvis nej: se 8
Møbler op ad den nye væg	Ønsker husejeren at placere møbler som fx skabe og reoler op ad kældervæggen?	Ja [] Nej []	Hvis ja: se 9

1. Sætningsskader/revner

Hvis der er nyere revnedannelser eller sætningsskader, tilkaldes en særlig fagkyndig virksomhed eller et forsikringsselskab. Ældre skader udbedres, inden efterisoleringen udføres.

2. Fugt i ydervæggen

Hvis den eksisterende kældervæg er fugtig, må den under ingen omstændigheder efterisoleres fra indvendig side.

3. Fungerende dræn

Hvis drænet ikke fungerer, eller hvis der ikke er fyldt op med drænende materiale omkring kælderen, må der ikke efterisoleres indefra.

4. Indvendig overflade af eksisterende ydervæg

Den eksisterende overflade på indvendig side af kældervæggen skal være afrenset ind til rå væg, inden efterisoleringen udføres.

5. El-installationer

Er der el-installationer i ydervæggen, skal disse flyttes til indvendig side af den nye væg. Den bedste løsning opnås, hvis de kan flyttes til skillerumsvægge for at undgå gennemboringer af den nye kældervægs indvendige overflade. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger på kablerne.

6. Udeluftventiler

Kanal for udeluftventil skal forlænges til indvendig side af ny letbetonvæg. Samlingen mellem udeluftventiler og indvendig væg skal udføres omhyggeligt, så der opnås lufttæthed.

7. Varmeinstallationer

Eventuelle radiatorer på væggen og rør for disse flyttes med ind på indersiden af den nye væg. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger af rørene.

8. Ventilation

Husejeren bør informeres om vigtigheden af at lufte ud, når luften udenfor er koldere end indenfor - og der samtidig er så lidt fugt i luften som muligt, dvs. når det er koldt og klart vejr.

9. Møbler op ad den nye væg

Husejeren bør gøres opmærksom på at større møbler, som skabe, reoler mm. ikke må placeres op ad kældervæggen, da det øger risikoen for skimmelsvampevækst. Disse bør i stedet placeres op ad skillevæggene mod de andre kælderrum.



Scan koden og
TILMELD dig vores
NYHEDSBREV

Hent ScanLife:
SMS "Scan" til 1220 eller
hent gratis i App Store
eller Android Market

Virksomhedens stempel og logo:

Yderligere information

VIF: VarmeisoleringsForeningens Produktoversigt
www.vif-isolering.dk

SBi-anvisninger
SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger
SBi-anvisning 224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk

BYG-ERFA erfaringsblade:
(37) 091029 Indvendig efterisolering af ældre
ydermure
www.byg-erfa.dk

Kontakt Videncenter
for energibesparelser i bygninger

Du kan ringe til os på tlf. 7220 2255,
hvis du har spørgsmål.
Eller gå ind på hjemmesiden:
www.byggeriogenergi.dk



Videncenter for
energibesparelser i bygninger